

*Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4<sup>ème</sup> partie (partie réglementaire) du Code du travail*

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

**Destinataire**

<input checked="" type="checkbox"/>	Récépissé de DT
<input type="checkbox"/>	Récépissé de DICT
<input type="checkbox"/>	Récépissé de DT/DICT conjointe

**Dénomination :** ONF - 8892 - RTM Savoie RTM Savoie

Complément / Service :

Numéro / Voie : TSA 70011

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune : 69134 DARDILLY CEDEX

Pays : FRANCE

N° consultation du téléservice : 2024051402529DD6  
Référence de l'exploitant : RET 1270  
N° d'affaire du déclarant : 12xx\_Miroir\_blocs  
Personne à contacter (déclarant) : David ETCHEVERRY  
Date de réception de la déclaration : 14/05/2024  
Commune principale des travaux : STE FOY TARENTAISE  
Adresse des travaux prévus : le Miroir

**Coordonnées de l'exploitant :**

Raison sociale : Régie Electrique de Tignes

Personne à contacter : M DESCAMPS

Número / Voie : BP52 - Immeuble La Combe Folle

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune : 73320 Tignes

Tél. : 0479063760 Fax :

### Éléments généraux de réponse

☐ Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment : \_\_\_\_\_

☐ Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : \_\_\_\_\_ m

☒ Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie : EL TL \_\_\_\_ (voir liste des catégories au verso)

## Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : \_\_\_\_\_

☐ Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.

Veuillez contacter notre représentant : \_\_\_\_\_ Tél. : | | | | | | | | | |

NB : Si nous avons connaissance d'une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

## Emplacement de nos réseaux / ouvrages

<input checked="" type="checkbox"/> Plans joints :	Références :	Echelle <sub>(1)</sub> :	Date d'édition <sub>(1)</sub> :	Sensible :	Prof. régl. mini <sub>(1)</sub> :	Matériau réseau <sub>(1)</sub> :
NB : La classe de précision A, B ou C figure dans les plans.		(Voir plan joint) ____ / ____ / ____	____ / ____ / ____	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">0</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">0</div>	____ cm ____ cm	____
<input type="checkbox"/> Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :	<input type="checkbox"/> Date retenue d'un commun accord : ____ / ____ / ____ à ____ h ____		ou <input type="checkbox"/> Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ____ / ____ / ____)			
<input checked="" type="checkbox"/> Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.						
<input checked="" type="checkbox"/> (cas d'un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires à notre charge (hors cas d'exemption prévus dans la réglementation) <sup>(2)</sup>						
<input type="checkbox"/> Des branchements non cartographiés sont présents. Ils sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement <sup>(2)</sup>						

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint      (2) : pour les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financières particulières dans le marché

## Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur [www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr](http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr)  
Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l'utilisation des techniques de travaux employées :  
**Plan DWG sur demande ou traçage possible sur rdv au 0479063760**

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques : \_\_\_\_\_

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, la mise hors tension est : ☐ possible ☒ impossible

Mesures de sécurité à mettre en œuvre : \_\_\_\_\_

**BT SOUT**

### **Dispositifs importants pour la sécurité :**

### Cas de dégradation d'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d'un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : **0479063760**

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d'incendie et de secours (par défaut le 18 ou le 112) : \_\_\_\_\_

**Responsable du dossier**  
Nom : M DESCAMPS  
Désignation du service : Régie électrique  
Tél. : 0479063760


**Signature de l'exploitant ou de son représentant**









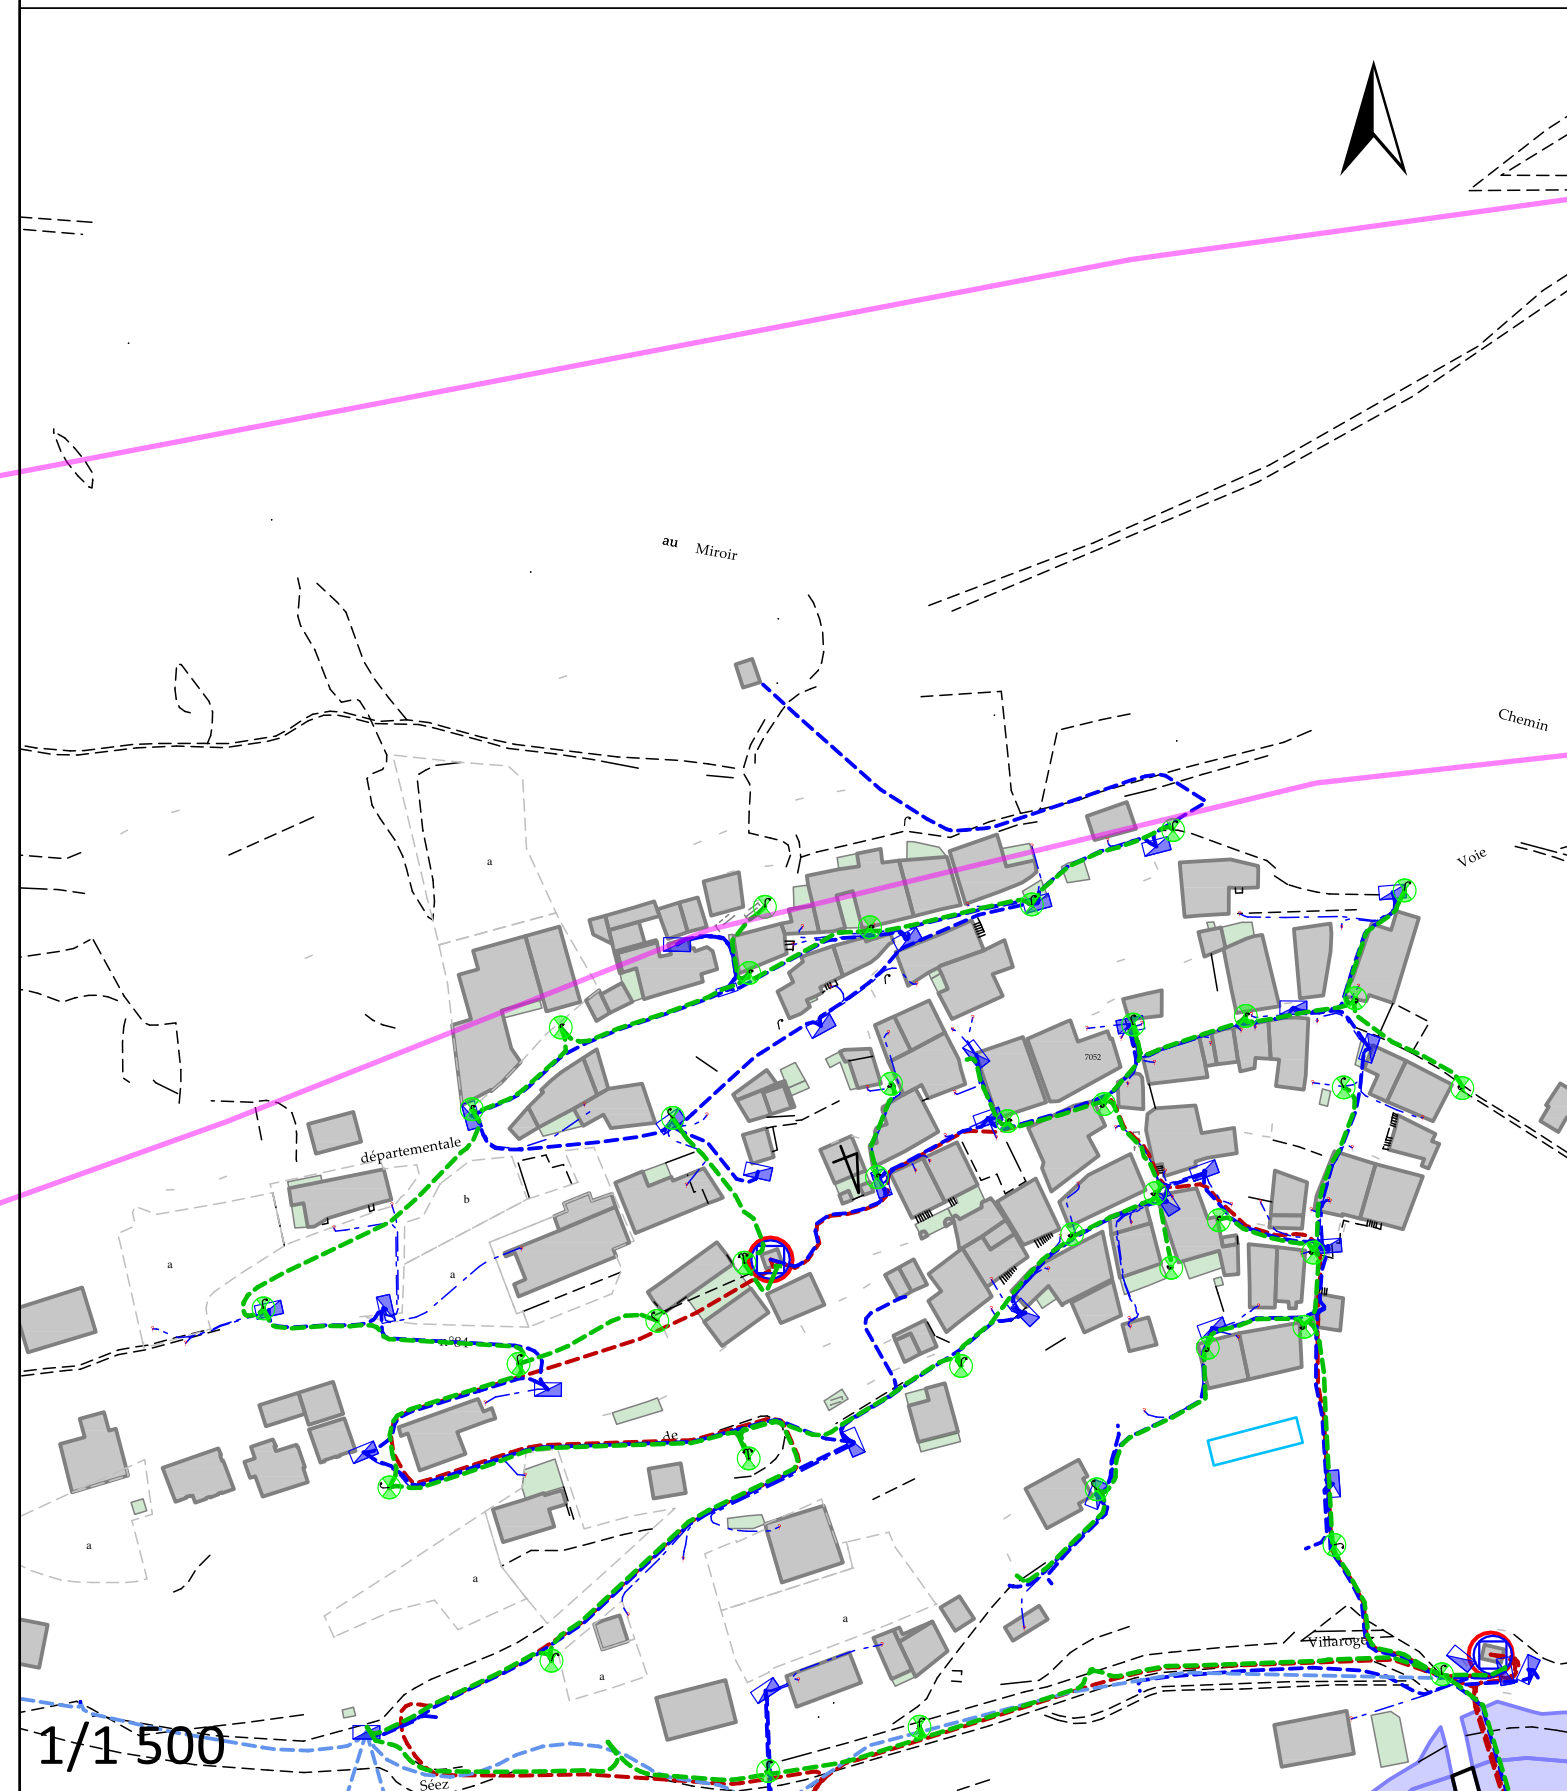



Nom du signataire : M. DESCAMPS

Signature : 

Date : 17/05/2024 Nombre de PELECtess, y compris les plans : 1

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d'accès et de rectification des données auprès de l'organisme destinataire du formulaire.



Sout CLASSE	A	B	C	C
ECLAIRAGE PUBLIC				
BASSE TENSION				
HTA				

Ne pas construire, planter, procéder à des excavations ou des rechargements à moins de 3 m de part et d'autre de la conduite existante. Consulter la régie avant tous travaux.

De: Matthieu DESCAMPS <mdescamps@tig.regielec.fr>

A: Courriel <onf-rtm-savoie-d@demat.sogelink.fr>

CC: Pierric VINCENT <pvincent@tig.regielec.fr>

Objet: Réponse DT du 14/05/2024

---

Bonjour,

Veillez trouver ci-joint le récépissé " RET 1270 05.2024 ONF protection pareblocs miroir" en réponse à la DT/DICT n° 2024051402529DD6

Cordialement,

Matthieu DESCAMPS

Contremaître au service électrique

Régie électrique de Tignes

Tél : 04.79.06.37.60